



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information .

S'assurer que les températures ambiantes se trouvent à l'intérieur des limites admissibles du luminaire. Vérifier l'étiquette pour plus d'information.

NOTES:

All Track sections are manufactured with a Polarity Groove.

NOTES:

Toutes les sections de rails d'éclairage sont fabriqués avec une rainure de polarité.

FIXTURE INSTALLATION ON SINGLE CIRCUIT TRACK

1. Rotate 90° clockwise the luminaire track adaptor.
2. Align the two holding brackets of luminaire with the track grooves (Fig. 1). Install the luminaire on the track by pressing it into appropriate housing grooves.
3. For Tracks J-Type, rotate the Track Adaptor 90° counter clockwise as shown in Fig. 2.
4. To remove or relocate track luminaire location, rotate the track adaptor 90° clockwise and remove the luminaire by pulling it from the track.
5. Apply power.

INSTALLATION SUR UN RAIL À UN CIRCUIT

1. Faites pivoter de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre l'adaptateur du rail du luminaire.
2. Aligner les deux supports de retenue du luminaire sur les rainures du rail (Fig. 1). Installer le luminaire sur le rail en l'appuyant dessus dans les rainures appropriées du boîtier.
3. Pour les rails de type J, faites pivoter l'adaptateur de rail 90 ° sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué sur la Fig. 2.
4. Pour retirer ou déplacer le luminaire sur le rail, faites tourner l'adaptateur de rail 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer le luminaire en le tirant hors du rail.
5. Mettre la tension.

FIXTURE INSTALLATION ON TWO CIRCUIT TRACK

1. To install the track fixture into lower circuit of two-circuit track, follow directions for single circuit installation.
2. To install track fixture into the upper circuit of two-circuit track, raise the Contact labeled "P" by grasping Contact with needle nose pliers and pulling up into position. (Fig. 3 Circuit 2).
4. Refer to instructions 1-5 under "Fixture Installation on Single Circuit Track" section.

INSTALLATION SUR UN RAIL À DEUX CIRCUITS

1. Pour installer le luminaire sur le circuit inférieur d'un rail à deux circuits, suivre les instructions pour l'installation sur un rail à un circuit.
2. Pour installer le luminaire sur le circuit supérieur d'un rail à deux circuits, lever le contact identifié "P" avec des pinces à bec effilé et le garder en position verticale (Fig. 3, Circuit 2).
4. Se référer aux instructions 1-5 sous la section "Installation de l'appareil sur un rail à un circuit".

ONE CIRCUIT TRACK FOR J-TYPE ADAPTOR / RAIL À UN CIRCUIT POUR L'ADAPTEUR TYPE «J»

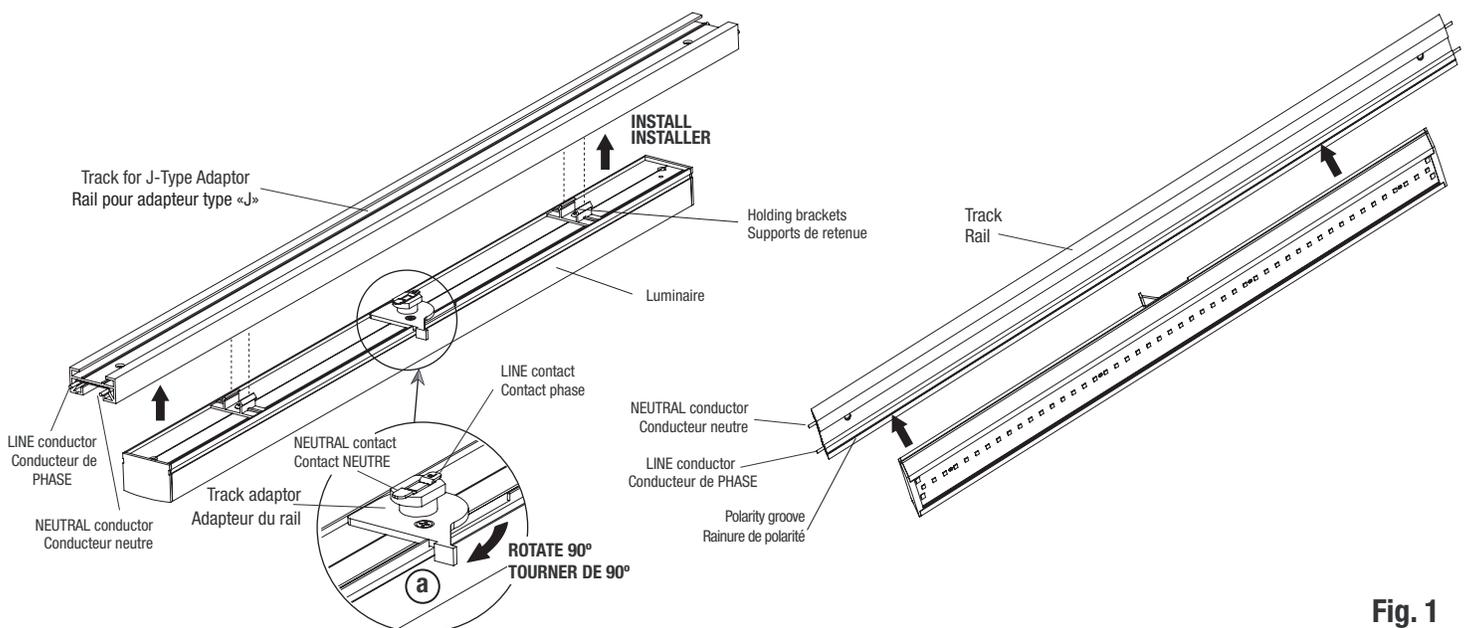


Fig. 1

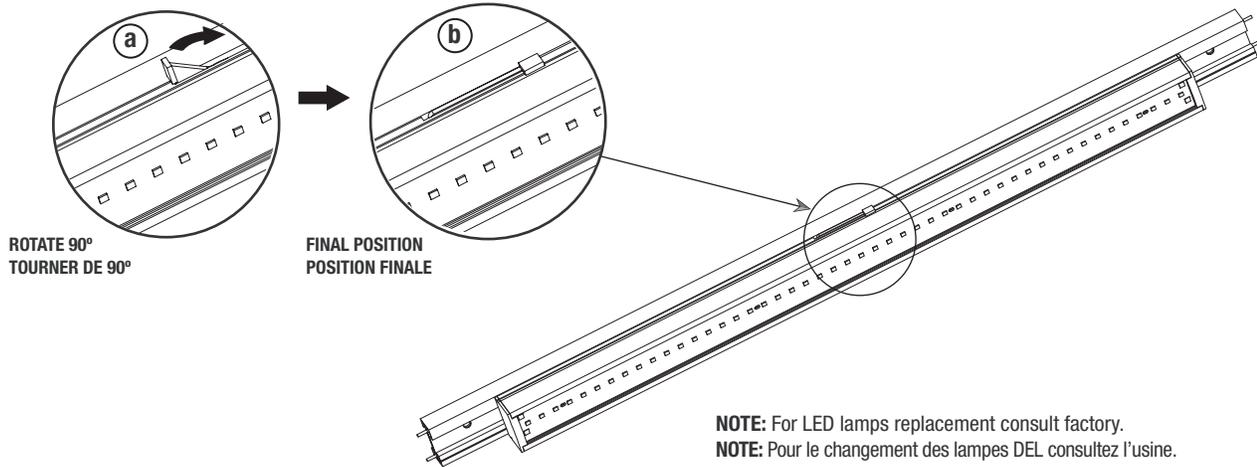


Fig. 2

FIXTURE INSTALLATION ON TWO CIRCUIT TRACK / INSTALLATION SUR UN RAIL À DEUX CIRCUITS

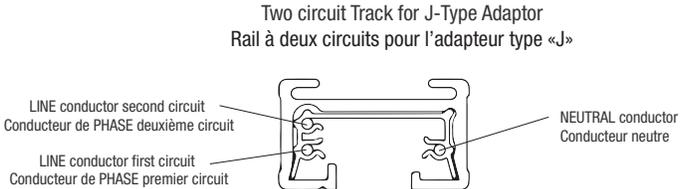
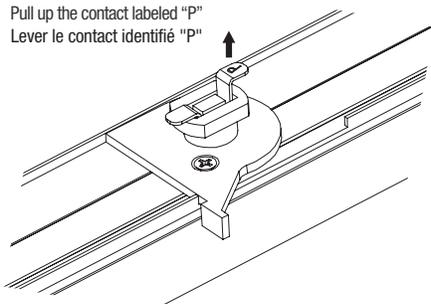


Fig. 3